



KOMORA KR-B




UWAGA:
PROJEKTOWANE ODWODNIENIA Z RUR DN25 ODPROWADZIĆ DO PROJEKTOWANEGO RZĄPIA.
ODWODNIENIE RZĄPIA POMPA PRZENOŚNA NA WYPOSAŻENIU PEC TYCHY.

KOMORA KR-A

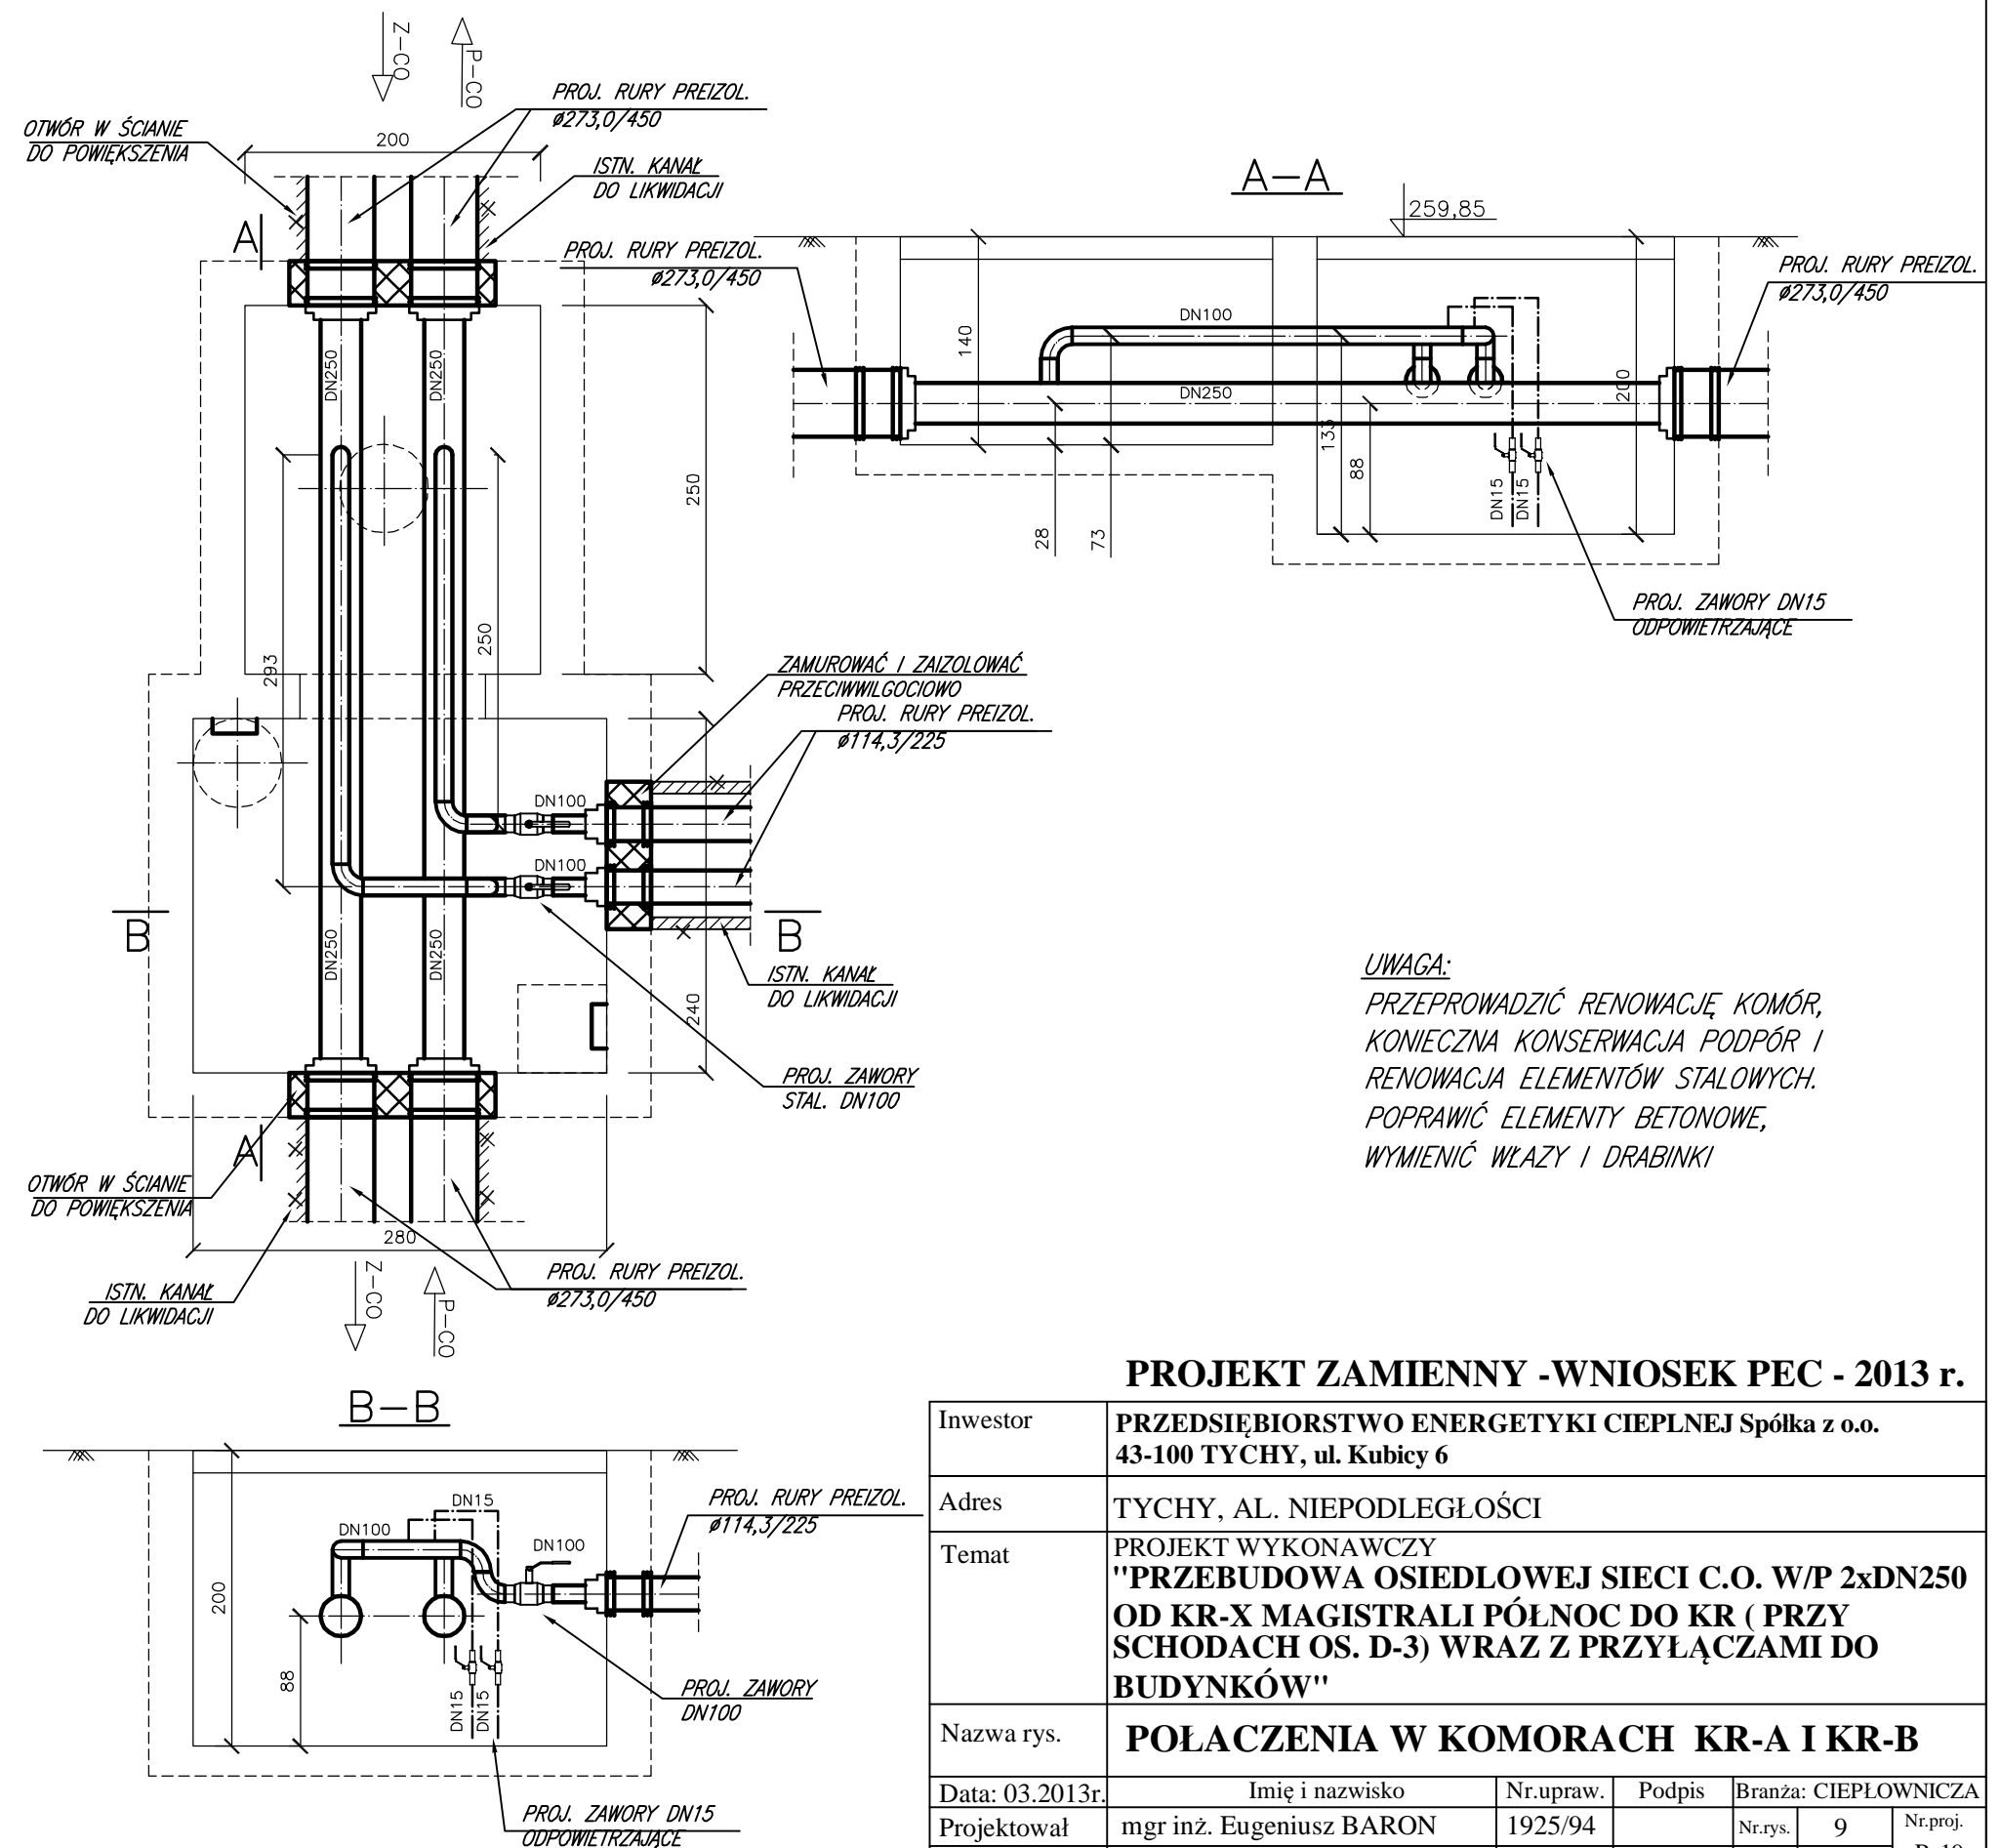

UWAGA:
PRZEPROWADZIĆ RENOWACJĘ KOMÓR,
KONIECZNA KONSERWACJA PODPÓR I
RENOWACJA ELEMENTÓW STALOWYCH.
POPRAWIĆ ELEMENTY BETONOWE,
WYMIENIĆ WŁAZY I DRABINKI

PROJEKT ZAMIENNY -WNIOSEK PEC - 2013 r.

Investor	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. 43-100 TYCHY, ul. Kubicy 6						
Adres	TYCHY, AL. NIEPODLEGŁOŚCI						
Temat	PROJEKT WYKONAWCZY "PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI C.O. W/P 2xDN250 OD KR-X MAGISTRALI PÓLNOC DO KR (PRZY SCHODACH OS. D-3) WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW"						
Nazwa rys.	POŁĄCZENIA W KOMORACH KR-A I KR-B						
Data: 03.2013r.	Imię i nazwisko		Nr.upraw.	Podpis	Branża: CIEPŁOWNICZA		
Projektował	mgr inż. Eugeniusz BARON		1925/94		Nr.rys.	9	Nr.proj.
Opracował	mgr inż. Marcin MROZOWICZ				Il.rys.	12	R-19
Sprawdził	mgr inż. Jerzy TAPPER		565/78		Skala	1:50	Nr.arch.
 "TB-PROJEKT" TAPPER-BARON SPÓŁKA JAWNA 40-413 KATOWICE ul. Zamkowa 45 tel. (32) 3587878, fax. (32) 3291028							164/11